



| | |
|----------------|--|
| Подпись и дата | |
| Инв. № дубл. | |
| Взам. инв. № | |
| Подпись и дата | |
| Инв. № подл. | |

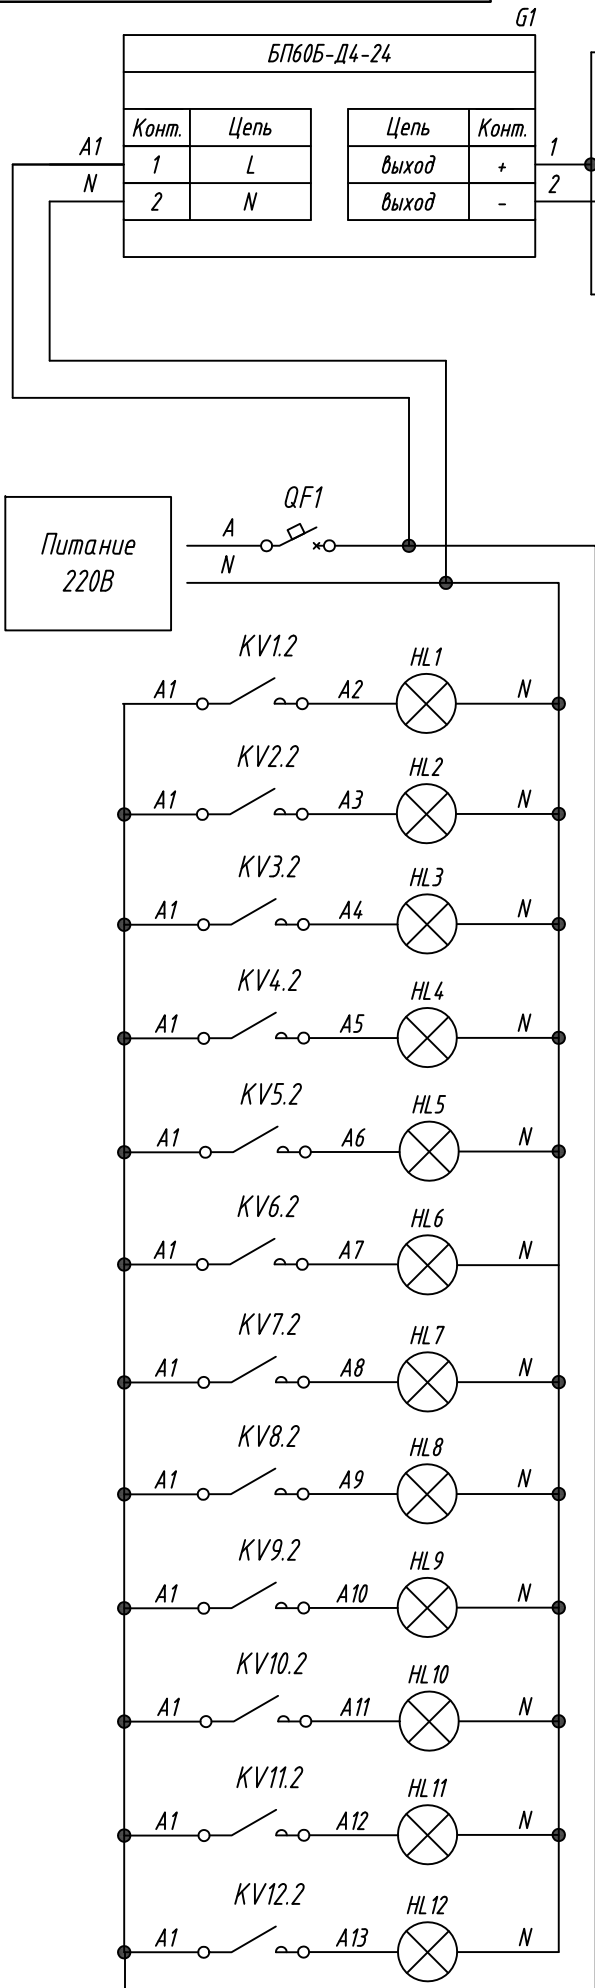

AA1

| ПЛК110-24.30.К | | |
|----------------|-------|-------------------|
| Конт. | Цепь | Питание |
| 1 | +24В | |
| 2 | -24В | |
| 3 | FG | |
| 4 | NC | |
| 5 | NC | |
| 6 | S/S | |
| 7 | DI 1 | Дискретные входы |
| 8 | DI 2 | |
| 9 | DI 3 | |
| 10 | DI 4 | |
| 11 | DI 5 | |
| 12 | DI 6 | |
| 13 | DI 7 | |
| 14 | DI 8 | |
| 15 | DI 9 | |
| 16 | DI 10 | |
| 17 | DI 11 | |
| 18 | DI 12 | |
| 19 | DI 13 | |
| 20 | DI 14 | |
| 21 | DI 15 | |
| 22 | DI 16 | |
| 23 | DI 17 | |
| 24 | DI 18 | |
| | | |
| Цепь | Конт. | Дискретные выходы |
| 24В (+) | 25 | |
| 24В (-) | 26 | |
| NC | 27 | |
| RS-485-1-(A) | 29 | |
| RS-485-1-(B) | 31 | |
| RS-485-2-(A) | 28 | |
| RS-485-2-(B) | 30 | |
| NC | 32 | |
| | | |
| DO 1 | 33 | |
| +U1 | 34 | |
| DO 2 | 35 | |
| COM 1 | 36 | |
| DO 3 | 37 | |
| DO 4 | 38 | |
| COM 2 | 39 | |
| DO 5 | 40 | |
| DO 6 | 41 | |
| DO 7 | 42 | |
| DO 8 | 43 | |
| COM 3 | 44 | |
| DO 9 | 45 | |
| DO 10 | 46 | |
| DO 11 | 47 | |
| DO 12 | 48 | |

| Поз. обознач. | Наименование | Кол. | Примечание |
|---------------|---|------|-------------|
| AA1 | Программируемый логический контроллер | | |
| | ПЛК110-24.30.К, ТМ "ОВЕН" | 1 | |
| G1 | Одноканальный блок питания БП60Б-Д4-24, ТМ "ОВЕН" | 1 | |
| HL1...HL12 | Лампа накаливания 220В | 12 | |
| KV1...KV12 | Промежуточное реле RP-403DL TU, ТМ "KIPPRIBOR" | 12 | Упр. 24 VDC |
| VD1...VD12 | Диод выпрямительный 1N4007 | 12 | |
| QF1 | Автомат защиты | 1 | |

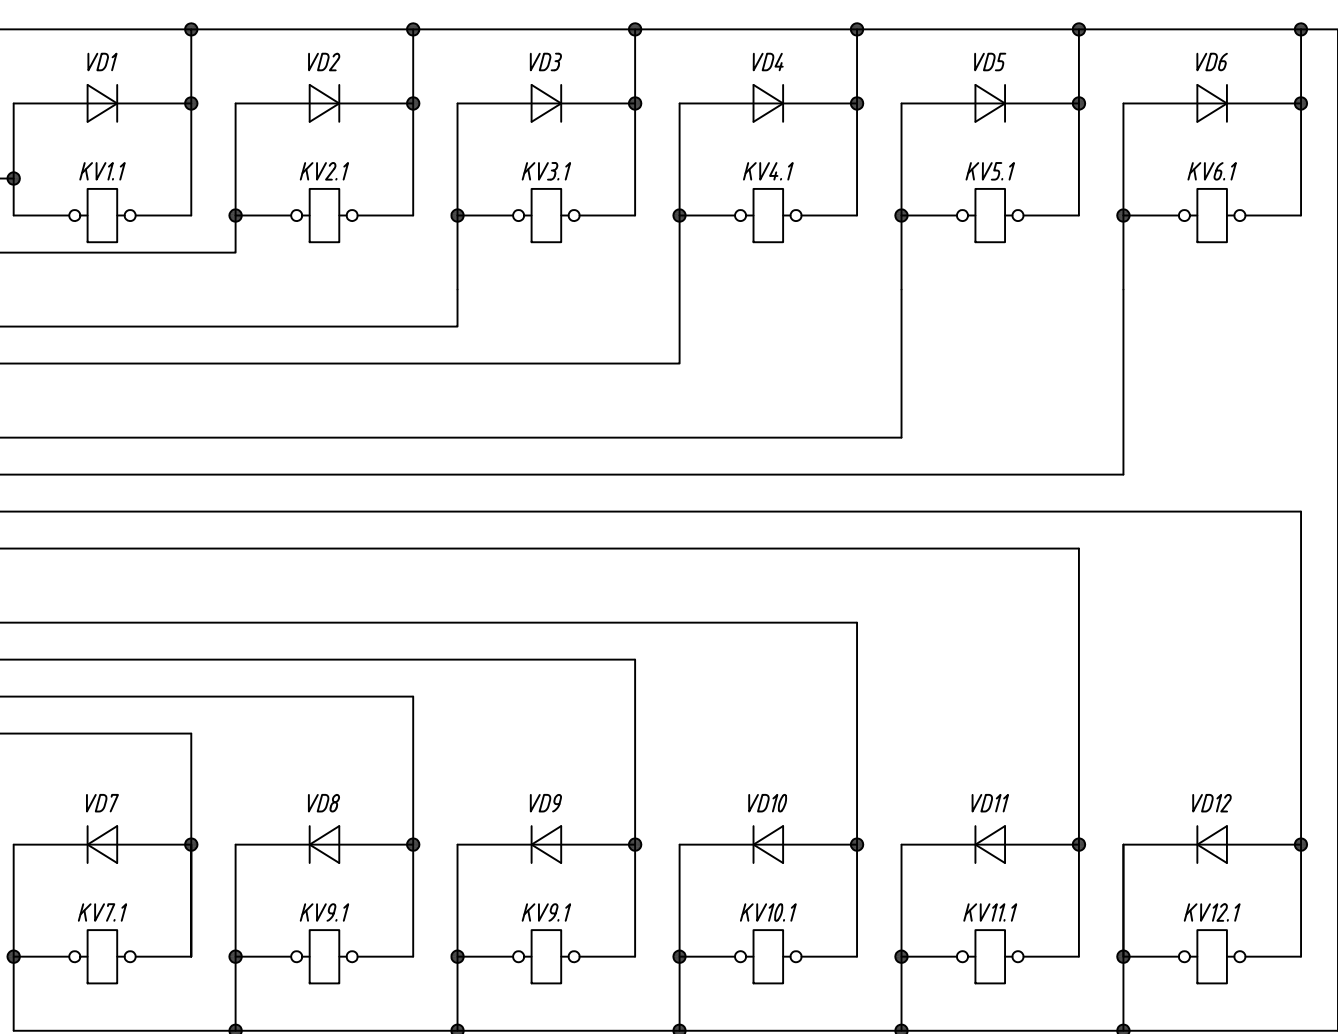

| | | | | | | | | |
|----------|------|----------|---------|------|---|--|--|--|
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ПЛК110-24.30.К, Управление промежуточными реле Схема электрическая принципиальная | | | |
| Разраб. | | | | | | | | |
| Провер. | | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | | | |
| Рук.раз. | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Лист 1 из 1 | | | |
| Утв. | | | | | | | | |