


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

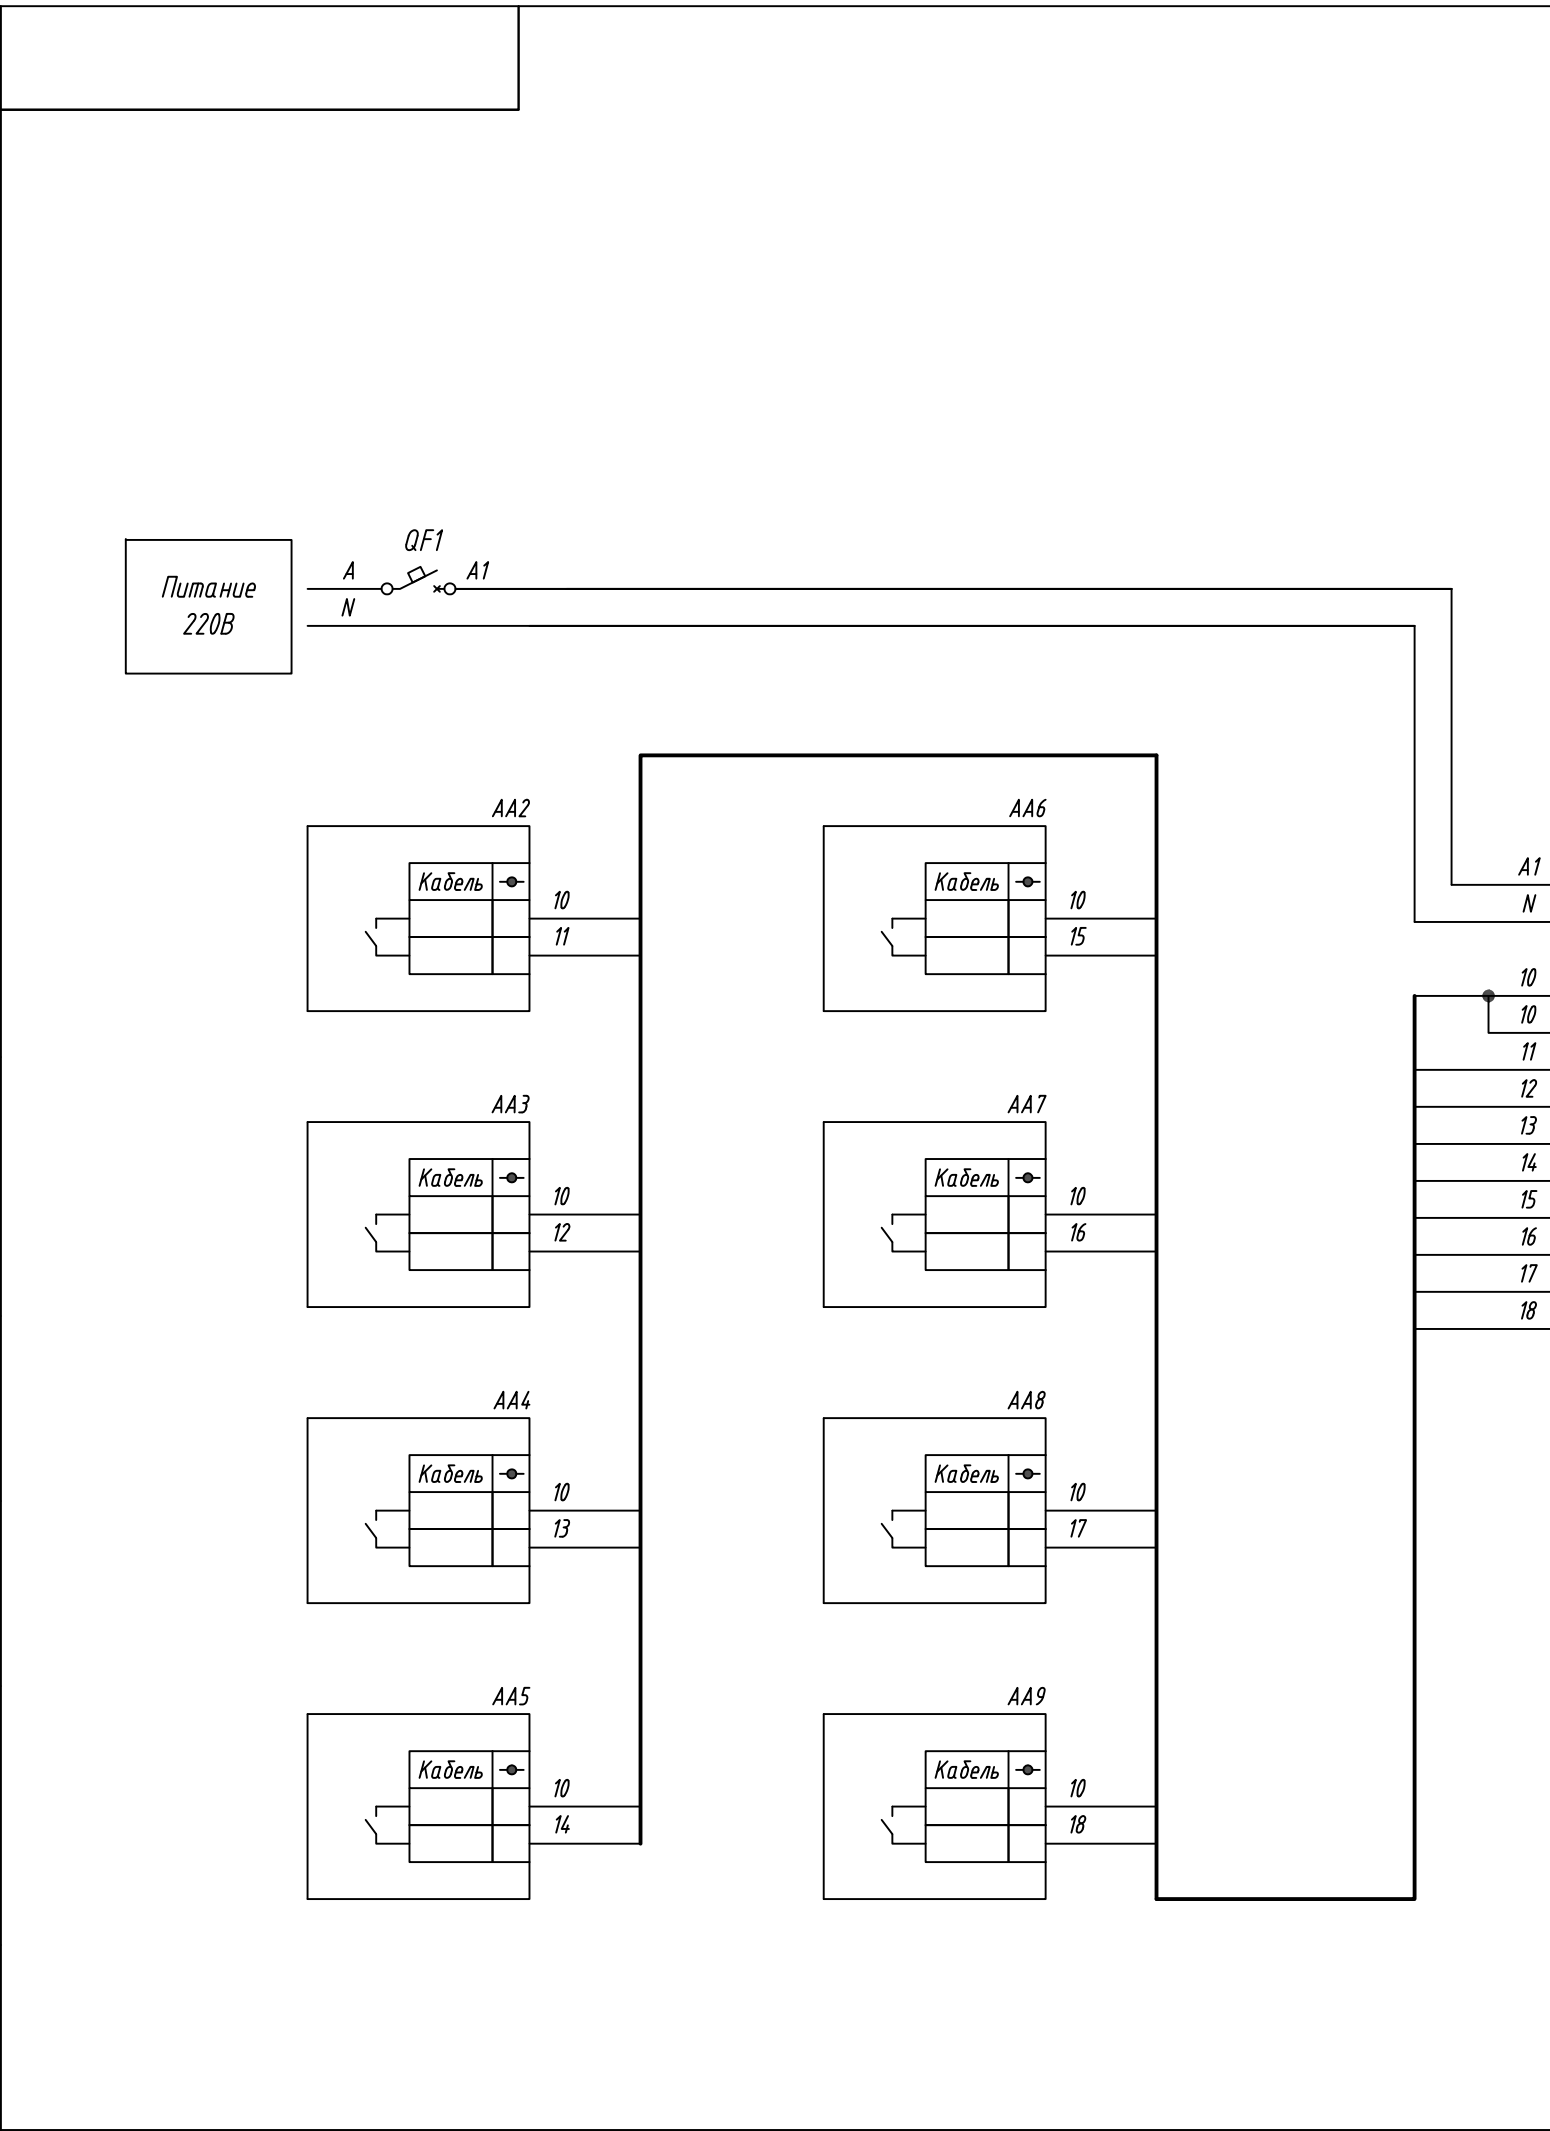

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Программируемый логический контроллер		
	ПЛК100-220.P, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2...AA9	Поплавковый датчик уровня ПДУ, ТМ "ОВЕН"	8	
QF1	Автомат защиты	1	

AA1

ПЛК100-220.P			
Конт.	Цель		Сеть
1	L		
2	N		
3	COM 1	Дискретные входы	Дискретные выходы
4	COM 2		
5	DI 1		
6	DI 2		
7	DI 3		
8	DI 4		
9	DI 5		
10	DI 6		
11	DI 7		
12	DI 8		
Конт.	Цель		
A	RS-485		
B	RS-485		

Дискретные выходы	Цель	Конт.
	DO 1	13
	DO 1-1	14
	DO 2	15
	DO 2-1	16
	DO 3	17
	DO 3-1	18
	DO 4	19
	DO 4-1	20
	DO 5	21
DO 5-1	22	
DO 6	23	
DO 6-1	24	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПЛК100-220.P, Подключение поплавковых датчиков уровня  Схема электрическая принципиальная			
Разраб.								
Провер.								
Т.контр.								
Рук.раз.								
Н.контр.					Лит.      Масса      Масштаб			
Утв.								
					Лист      Листов 1			