
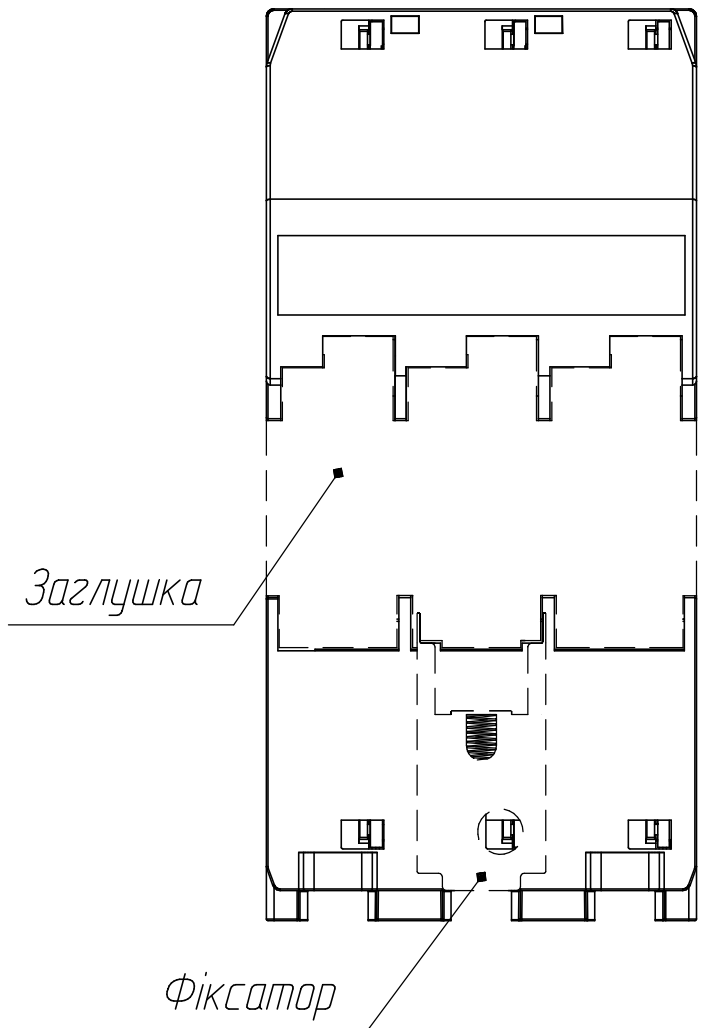
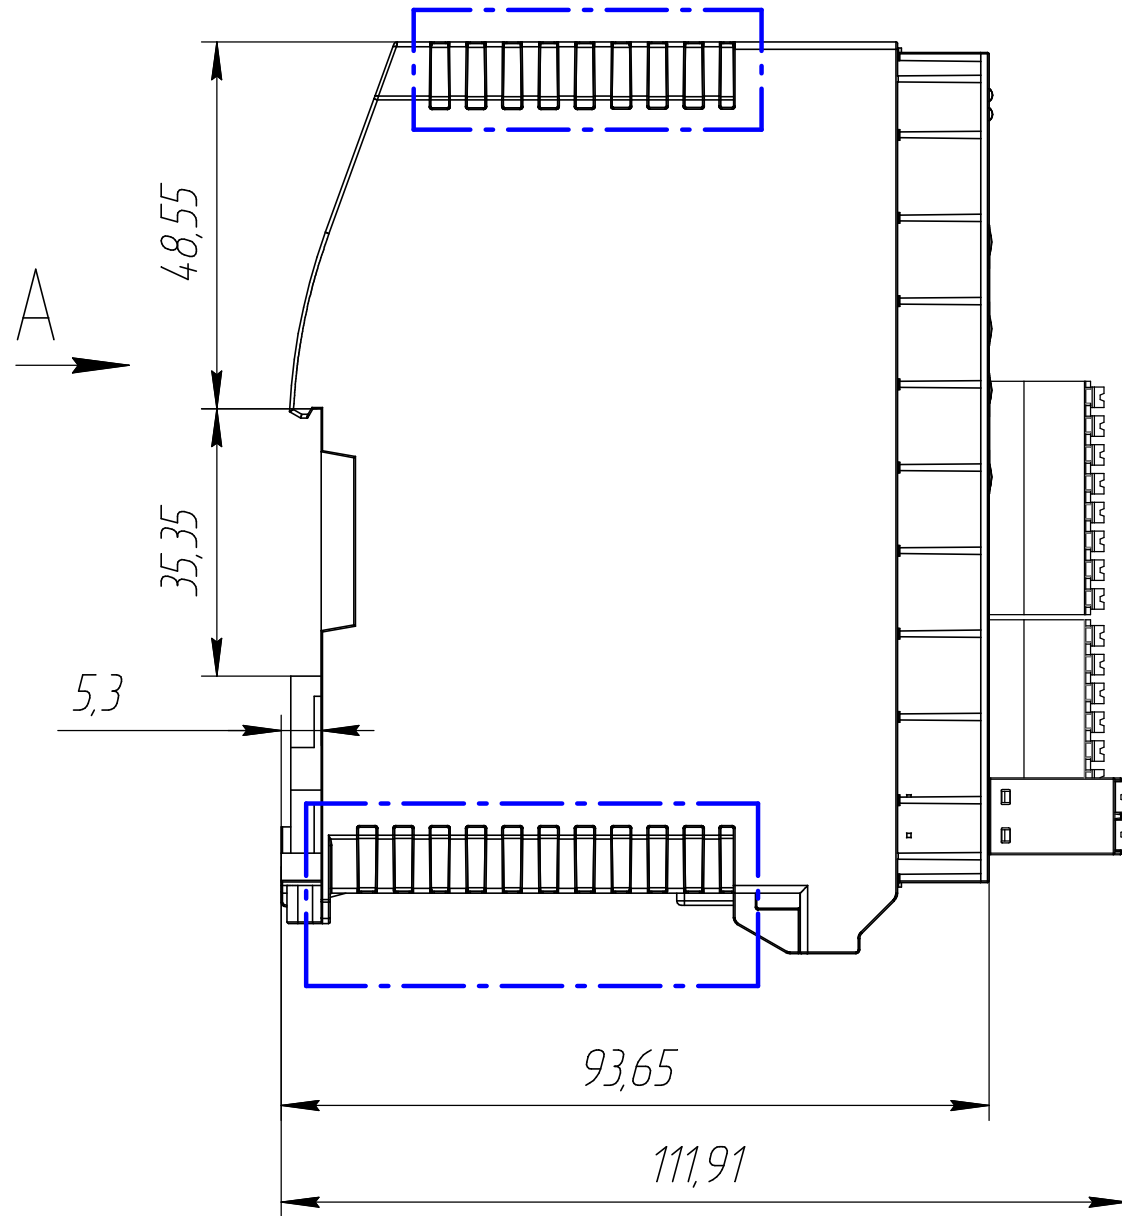



F1210-4 T [U00]

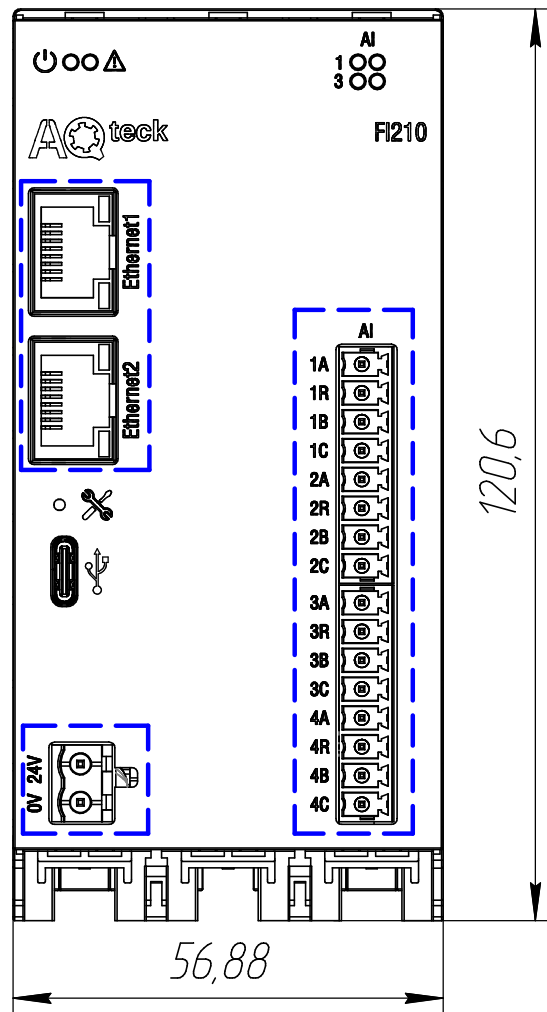

- зона вентиляції
--- зона підключення проводів
1. Розміри для довідок.
 2. Ненаведені граничні відхилення розмірів: $\pm T12/2$.
 3. Прилад призначений для установки на монтажну рейку TH-35 або на щитову панель.
 4. Для охолодження приладу передбачено перфорацію зверху та знизу.
 - 4.1. Максимально допустима температура довкілля: $+ 55^{\circ}\text{C}$.
 5. 3D модель даного приладу для завантаження у вільному доступі на сайті компанії "Aqteck" у форматі *.STEP.

					F1210-4 T [U00]			
Змін.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	Габаритне креслення	Лім.	Маса	Масштаб
								1:1
Розроб.						Лист	1	Листів
Перев.								2
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Розташування клем та зони підключення
проводів

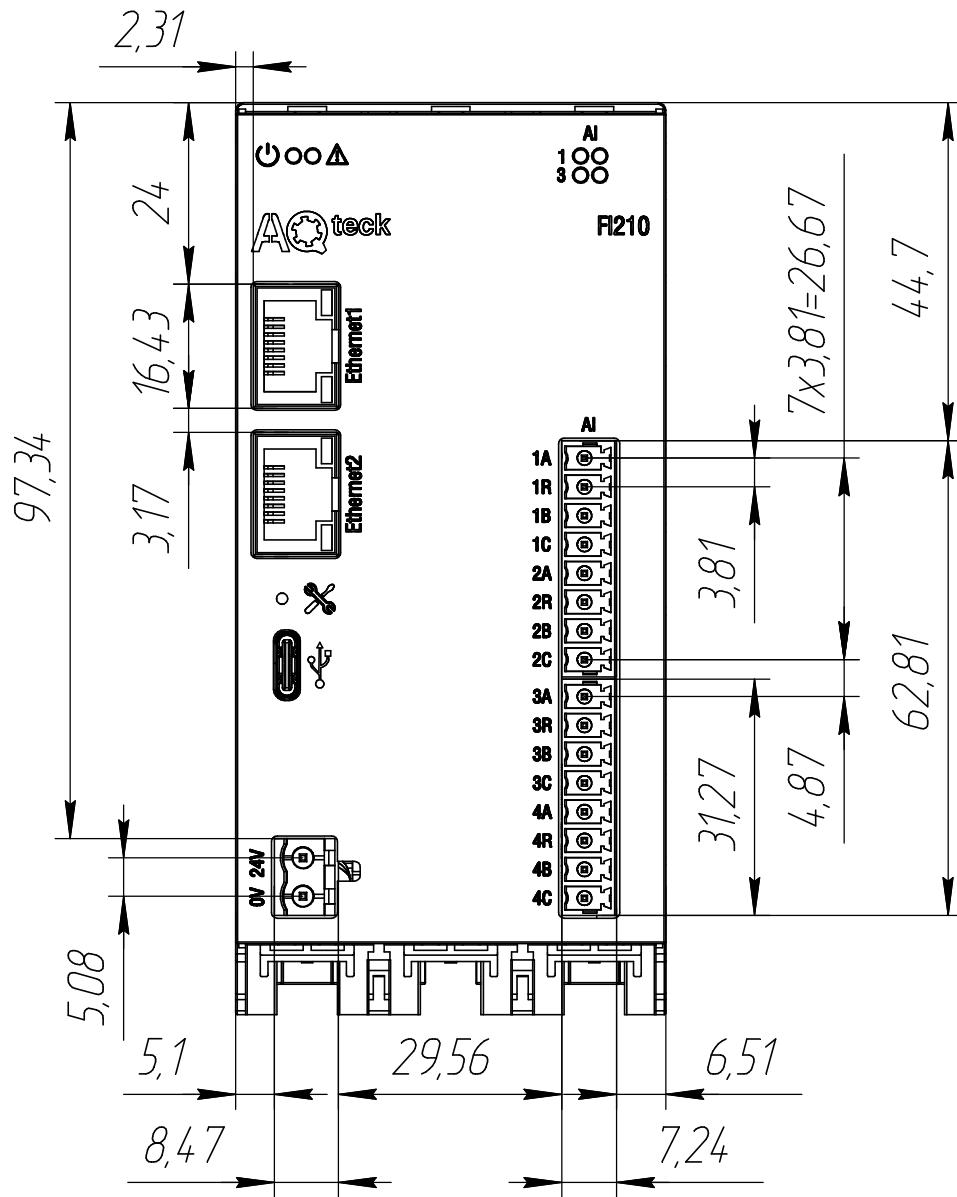

інв. № орг.	Підп. та дата	Взам. інв. №	інв. № дубл.	Підп. та дата
Змін.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата
F1210-4 T [U00]				
Копіював				
Формат A4				
Лист				
2				